



VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1) FOTOS DAS COBERTURAS APÓS APLICAÇÃO DE TRATAMENTO TERMOACÚSTICO:



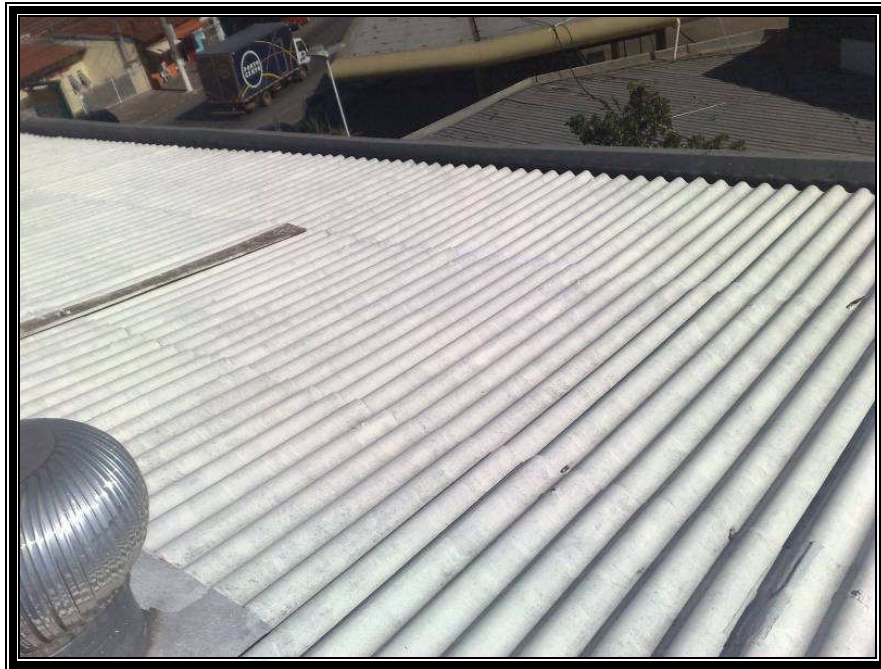

2) MEDIÇÕES DA TEMPERATURA NA COBERTURA ANTES DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - HORÁRIO às 13 HS

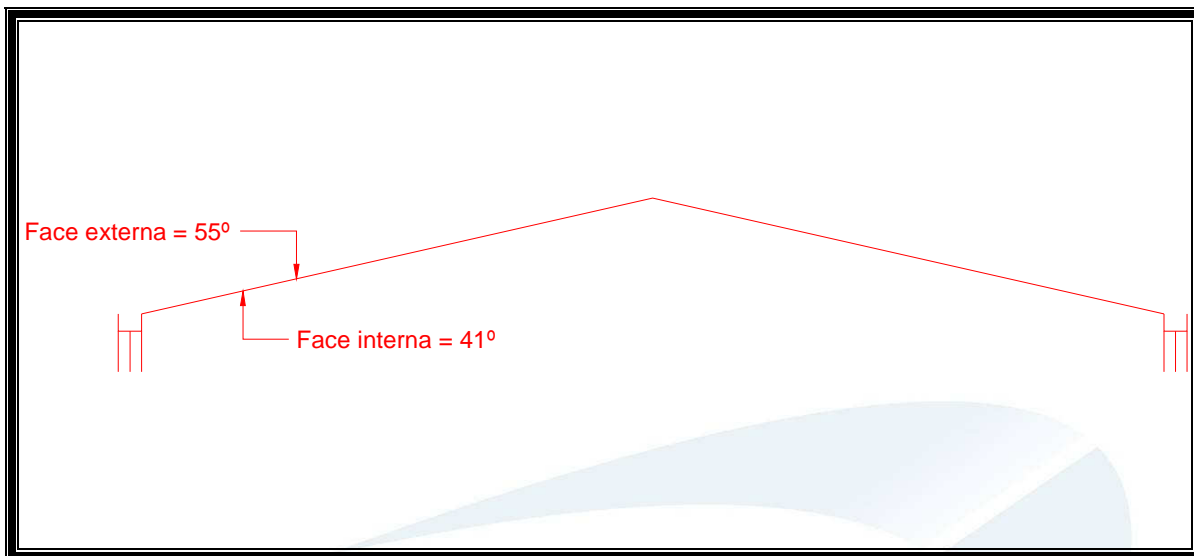

3) MEDIÇÃO DA TEMPERATURA NA COBERTURA APÓS APLICAÇÃO DO SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - HORARIO às 13 HS

